


# Opstillingsvejledning for plasttanke

Der er fastsat følgende nye, supplerende vilkår for opstilling af plasttanke.

Vilkårene er fastsat i henhold til §11, stk. 1, i Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker.


## 1. Indendørs - skal placeres i stueetage eller kælder

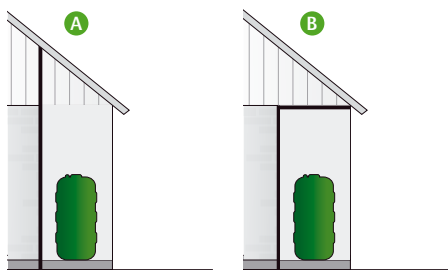

Plasttank placeret indendørs:

- Krav om brandmæssig adskillelse som vist på tegning A eller B (BD 30).
- Åbninger til andre rum skal lukkes med mindst BD 30 dør, der er selvlukkende. (Europæisk brandklasse EI<sub>s</sub> 30-c)
- Rummet skal forsynes med en 5 cm høj tærskel ved døren for at forhindre brandspredning.

## 2. Skur/udhus op ad hus

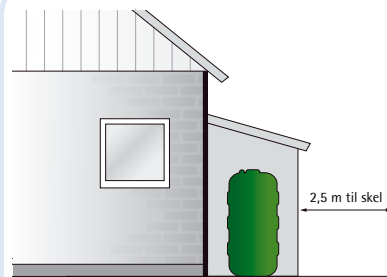


Plasttank placeret i skur:

- Krav om brandmæssig adskillelse mellem hus og skur (BD 30 væg).
- Afstand fra skur til skel = 2,5 m.

HVIS:

Afstand mindre end 2,5 m mellem skur og skel = BD 60 væg.

## 3. Udhus/skur

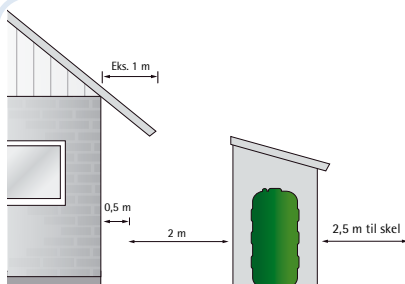


Plasttanke placeret i skur, hvor tagudhæng på hus overstiger 50 cm:

- Overholdes målene som vist på tegning = ingen krav om brandmæssig adskillelse.

HVIS:

Afstanden er mindre end 2 m mellem hus og skur = BD 30 væg.  
Afstand er mindre end 2,5 m mellem skur og skel = BD 60 væg.

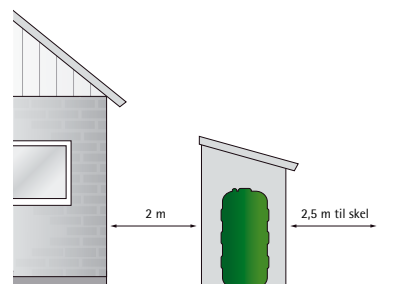

Plasttank placeret i skur, hvor tagudhæng på hus er max 50 cm:


- Overholdes målene som vist på tegning = ingen krav om brandmæssig adskillelse.

HVIS:

Afstanden er mindre end 2 m mellem hus og skur = BD 30 væg.  
Afstand mindre end 2,5 m mellem skur og skel = BD 60 væg.

# ➔ Opstillingsvejledning for plasttanke

## 4. Udendørs

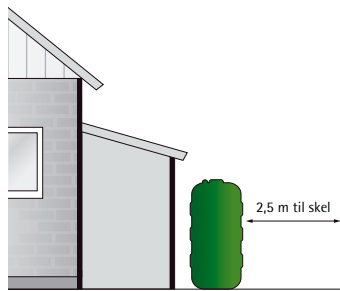


Plasttanke placeret i det fri:

- Krav om brandmæssig adskillelse enten mellem hus og skur eller mellem skur og plasttanke (BD 30).

**HVIS:**

Afstand mindre end 2,5 m mellem tanke og skel = BD 60 væg.

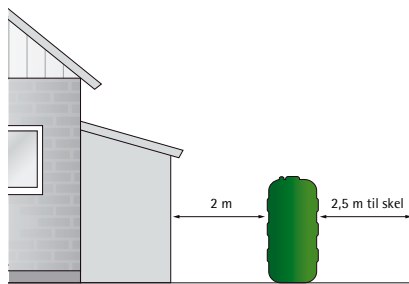


Plasttanke placeret i det fri:

- Overholdes målene som vist på tegning = ingen krav om brandmæssig adskillelse.

**HVIS:**

Afstanden er mindre end 2 m mellem tanke og skur = BD 30 væg.

Afstand mindre end 2,5 m mellem tanke og skel = BD 60 væg.

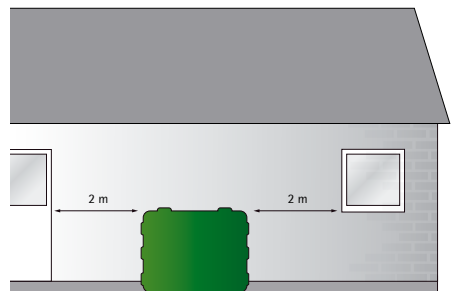

Plasttanke placeret op ad hus:

- Overholdes målene som vist på tegning = ingen krav om brandmæssig adskillelse.

**HVIS:**

Afstanden er mindre end 2 m mellem tanke og vinduer/døre = BD 30 væg

(10 cm højere og bredere end tankens endegavl).

## Brandmæssig adskillelse:

BD 30 dør = Europæisk brandklasse EI<sub>2</sub> 30-c.

BD 30 væg = Europæisk brandklasse EI 30.

BD 60 væg = Europæisk brandklasse EI 60 a2-SL.

(væggen skal være 50 cm højere og 50 cm bredere end tanken)

### Anvendelse:

Tanken er godkendt til overjordisk opbevaring af mineralolieprodukter med et flammepunkt på over 55 C, dvs. fyringsolie, dieselolie, smørelie o.l. Må ikke anvendes til opbevaring af benzin og petroleum.

### Underlag:

Tanken skal opstilles på et plant, tæt og vedvarende stabilt underlag, som sikrer at der opnås en ensartet og jævnt fordelt understøtning af hele tankens bundflade. Underlaget skal strække sig mindst 10 cm uden om tanken.

### Tankattest:

Kopi af tankattesten skal indsendes til kommunen senest samtidig med etablering af anlægget. Hvis opstillingsstedet ikke fremgår af tankattesten, er man selv forpligtet til, at påføre det inden tankattesten sendes til kommunen.

### Tilslutning:

Tilslutning af oliefyret og rørføring skal udføres iht. gældende lovgivning for olietankanlæg.



**Kingspan Miljøcontainere A/S**  
Mørupvej 27-35  
7400 Herning  
Danmark



BS EN ISO 9001:2008  
FM 57348

Tel.: +45 9626 5620  
Fax: +45 9626 5628  
salg@kingspanmiljo.dk  
www.environmental.kingspan.com